KARTA REJESTRACYJNA NR 219

STUDNI Nr .....2.B.

zarejestrowanej w Urzędzie Wojewódzkim

W SZCZECINIE

dnia 28 stycznia 2000 r. 19.....r.

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

GŁÓWNY GEOLOG WOJEWÓDZKI

.....mgr Seweryn Zdan.....
podpis i pieczęć

Lp. wpisu pozwolenia wodnoprawnego w księdze wodnej

Nr kodu banku informacji HYDRO

Nazwa i adres użytkownika studni	*01*	*MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. Ul. Okrzei 6 73 – 110 STARGARD SZCZ. Ujęcie przy ul. Warszawskiej*	
Nazwa i adres wykonawcy studni	*02*	*ZAKŁAD STUDNIARSKI STANISŁAW SZYMAŃSKI Ul Wolności 24 CHOCIWEL*	
	03	*miejscowość*	*STARGARD SZCZECIŃSKI*
Lokalizacja studni	*04*	*gmina*	*STARGARD SZCZECIŃSKI*
	05	*dorzecze*	*INY*

Dział I dane ogólne

06	współrzędne geograficzne	15° 02' 41" 53° 19' 40"	długości geograficznej wschodniej szerokości geograficznej północnej
07	rzędna wysokościowa	20,7	m. npm
08	głębokość studni	31,0	m
09	poziom stratygraficzny eksploatowanej warstwy wodonośnej	czwartorzęd	
10	przeciętny pobór wody	Q = 60 m^3/h	S = 1,9 m
11	przeciętna ilość godzin eksploatacji studni w ciągu doby	12	godz.
12	cel używania wody	do picia i na potrzeby gospodarcze ludności	
13	rok wykonania studni	1994	
14	okres ważności pozwolenia wodnoprawnego	17.06.1991 - 17.06.2001 r.	

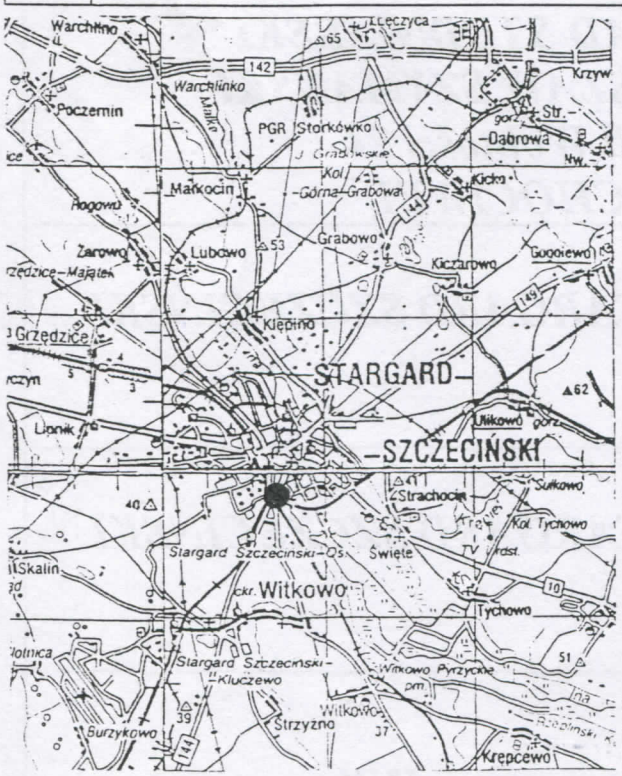

Skala 1:200 000

Skala 1:10 000

Szkic sytuacyjny rejestrowanej studni z uwzględnieniem innych istniejących znajdujących się w odległości do 3R

Dział II Dane techniczne

Profil geologiczny

Skala 1:300

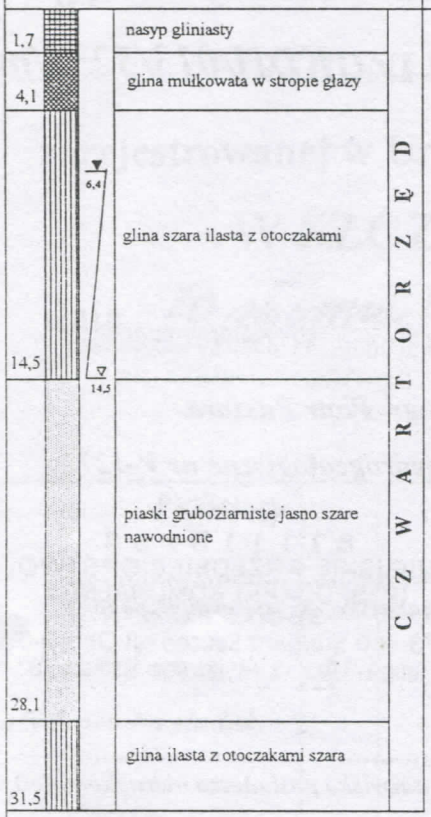

Profil techniczny

Skala 1: 300

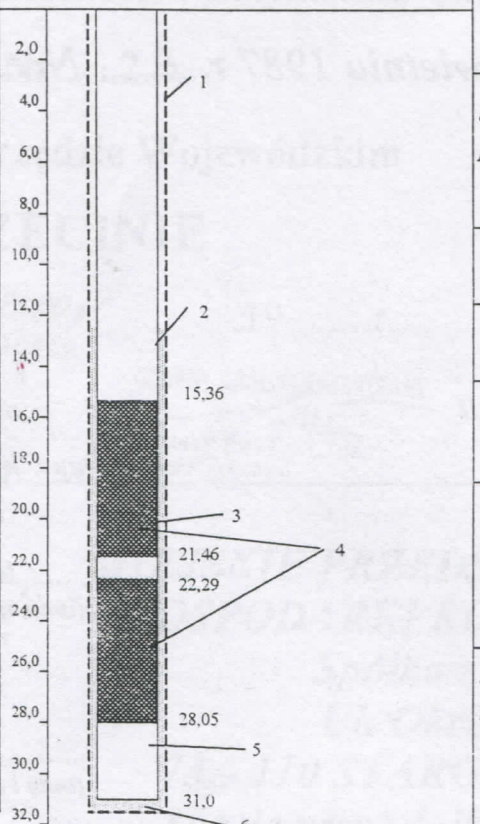

Konstrukcja filtra:

1. Rura ϕ 457 mm
2. Rura nadfiltrowa stalowa ϕ 356 mm, l = 14,53 m
3. Obsypka żwirowa
4. Filtr stalowy siatkowy ϕ 356 mm, l = 13,14 m
   wtym rura międzyfiltrowa l = 0,83 m,
   siatka poliamidowa Nr 10
5. Rura podfiltrowa stalowa ϕ 356 mm, l = 2,95 m
6. Podsypka żwirowa

Inne dane im zalecenia

typ pompy

GC 4.03

głębokość zawieszenia pompy

14 m

$Q_e = 60,0\ m^3/h$

$s_e = 1,9\ m$

zwierciadło wody eksploatowanej warstwy

poziom

nawiercony	*ustabilizowany*
14,5 m	6,4 m

zalecenia co do eksploatacji studni

Dane z okresu budowy studni

Wyniki próbnego pompowania

$Q_1 = 76,0\ m^3/h$	$s_1 = 3,0\ m$
$Q_2 =\ m^3/h$	$s_2 =\ m$
$Q_3 =\ m^3/h$	$s_3 =\ m$

Wyniki analizy jakości wody

1)WYNIKI BADANIA WODY - 1994 r.

Mętność	15 mg/dm³
Barwa	20 mgPt/dm³
Zapach	z1R
Odczyn pH	7,3
Twardość	320 mgCaCO₃dm³
Zasadowość og.	4,9 mg/dm³
Utlenialnośc	3,0 mgO₂/dm³
Azotyny	nw
Azotany	nw
Amoniak	0,2 mgN/dm³
Chlorki	70,0 mg/dm³
Żelazo	1,4 mg Fe/dm³
Mangan	0,15 mgMn/dm³
Liczba bakterii na agarze w temp. 20°	-14
Liczba bakterii na agarze w temp. 37°	-2
Liczba bakterii grupy Coli	- 0
Liczba bakterii grupy Coli typ fek.	- 0

2)WYNIKI BADANIA WODY TSSE Stargard Szcz.
z dnia 8.12.98 (data pobrania)

Mętność	20 mg/dm³
Barwa	20 mgPt/dm³
Zapach	z1R
Odczyn pH	7,4
Twardość og.	405 mgCaCO₃dm³
Zasadowość og.	320 mgCaCO₃/dm³
Utlenialnośc	2,7 mgO₂/dm³
Azotyny	0,008 mgN/dm³
Azotany	nw
Amoniak	0,38 mgN/dm³
Chlorki	135,0 mg/dm³
Żelazo	2,12 mg Fe/dm³
Mangan	0,23 mdMn/dm³
Liczba bakterii na agarze w temp. 20°	-3
Liczba bakterii na agarze w temp. 37°	-3
Wskaźnik Coli	- 0
Wskaźnik Coli typ fek.	- 0

Zasoby ujęcia ustalone w kat.....B..... w ilości.....1560.....m^3/godz.

Przy.....S = 2 – 20 m.....zatwierdził.....Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Główny Geolog Kraju

decyzją z dnia.....16 kwietnia 1987 r.....Nr..... KDH/013/5233/m/87

Kartę rejestracyjną sporządził *mgr Piotr Fuszara*

upr. hydrogeologiczne nr V-1272

.....

(imię, nazwisko, Nr uprawnień, podpis)

8111157758
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczec -ul Okrzei 6
tel 091 577 12 74 fax 091 577 21 28

.....

(imię i nazwisko posiadacza nieruchomości)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Zdzisław Szubert

.....

(podpis i ewentualnie pieczęć)